




**BOSCH**

Lietošanas instrukcija

# Kondensācijas tipa gāzes apkures katls

## **Condens 2300i W**

GC2300iW 24 C | GC2300iW 15/25 C | GC2300iW 15 P | GC2300iW 24 P

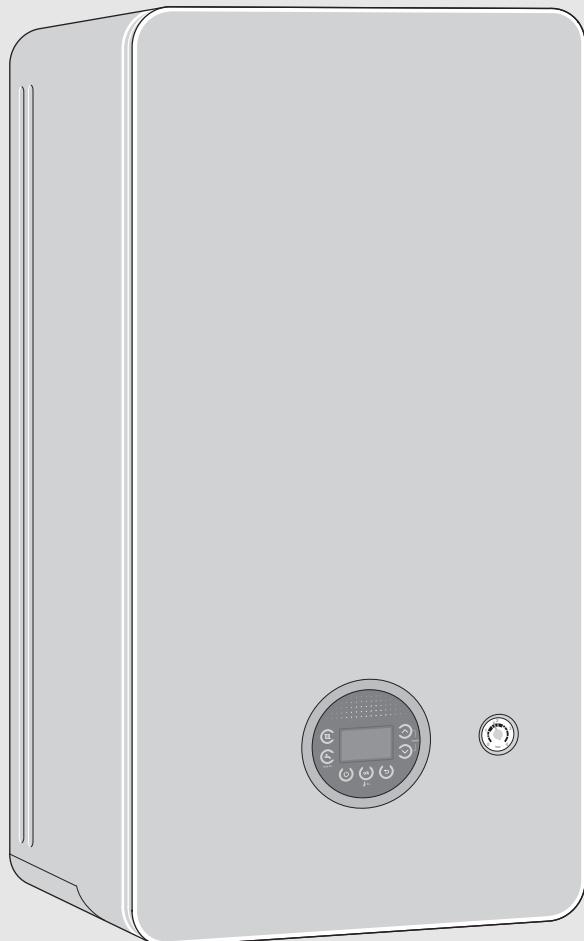

## Satura rādītājs

<b>1</b>	<b>Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi .....</b>	<b>2</b>
1.1	Simbolu skaidrojums .....	2
1.2	Vispārīgi drošības norādījumi .....	3
<b>2</b>	<b>Izstrādājuma apraksts.....</b>	<b>4</b>
2.1	Atbilstības deklarācija .....	4
<b>3</b>	<b>Lietošana .....</b>	<b>5</b>
3.1	Iekārtas ieslēgšana/izslēgšana .....	5
3.2	Vadības paneļa pārskats .....	5
3.3	Displeja rādījumi .....	5
3.4	Apkures ūdens maksimālās temperatūras iestatīšana .....	5
3.5	Karstā ūdens sagatavošanas iestatīšana.....	6
3.5.1	Karstā ūdens temperatūras ieregulēšana .....	6
3.5.2	Komforta režīma vai ekonomiskā režīma ieregulēšana .....	6
3.6	Manuālā vasaras režīma iestatīšana .....	6
<b>4</b>	<b>Termiskā dezinfekcija .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Enerģijas taupīšanas norādījumi .....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Klūmes .....</b>	<b>7</b>
6.1	Gāzes krāna atvēršana/aizvēršana .....	7
6.2	Klūmju novēršana.....	7
<b>7</b>	<b>Apkope.....</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>Enerģijas patēriņš, apkārtējās vides aizsardzība un utilizācija .....</b>	<b>9</b>
8.1	Ierīces dati attiecībā uz enerģijas patēriņu .....	9
8.2	Apkārtējās vides aizsardzība .....	9
8.3	Utilizācija .....	9
<b>9</b>	<b>Termini.....</b>	<b>10</b>

## 1 Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi

### 1.1 Simbolu skaidrojums

#### Brīdinājuma norādījumi

Brīdinājuma norādījumos signālvārdi papildus raksturo seku veidu un smagumu gadījumos, kad netiek veikti pasākumi bīstamības novēršanai.

Iz definēti un šajā dokumentā var būt lietoti šādi signālvārdi:



**BĪSTAMI:**

**BRĪDINĀJUMS** nozīmē, ka būs smagi līdz dzīvībai bīstami miesas bojājumi.



**BRĪDINĀJUMS:**

**BRĪDINĀJUMS** nozīmē, ka iespējamas smagas un pat nāvējošas traumas.



**UZMANĪBU:**

**UZMANĪBU** norāda, ka personas var gūt vieglas vai vidēji smagas traumas.



**IEVĒRĪBAI:**

**IEVĒRĪBAI** nozīmē, ka ir iespējami mantiski bojājumi.

#### Svarīga informācija



Svarīga informācija, kas nav saistīta ar cilvēku apdraudējumu vai mantas bojājuma risku, ir apzīmēta ar redzamo informācijas simbolu.

#### Citi simboli

Simbols	Nozīme
►	Darbība
→	Norāde uz citām vietām dokumentā
•	Uzskaitījums/saraksta punkts
-	Uzskaitījums/saraksta punkts (2. līmenis)

Tab. 1

## 1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

### ⚠ Norādījumi mērķgrupai

Šī lietošanas instrukcija ir paredzēta apkures sistēmas lietotājam.

- Jāņem vērā visās instrukcijās sniegtie norādījumi. Noteikumu neievērošana var radīt mantiskos bojājumus un/vai traumas, kā arī nāvējošas traumas.
- ▶ Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukcijas (siltuma ražotāju, temperatūras regulatoru utt.) un saglabājiet turpmākai izmantošanai.
  - ▶ Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus.

### ⚠ Paredzētais pielietojums

Produktu drīkst lietot tikai apkures ūdens uzsildīšanai un karstā ūdens sagatavošanai.

Jebkāds cits pielietojums uzskatāms par noteikumiem neatbilstošu. Tā rezultātā radušies bojājumi neietilpst garantijas nosacījumos.

### ⚠ Rīcība, sajūtot gāzes smaku

Izplūstot gāzei, pastāv eksploziju risks. Gāzes smakas gadījumā ievērojiet šādus izturēšanās noteikumus.

- ▶ Izvairieties no atklātas liesmas un dzirksteļu veidošanās:
  - Nesmēķējiet, nelietojiet šķiltavas un sērkociņus.
  - Nelietojiet elektriskos slēdzus, neatvienojiet kontaktdakšas.
  - Nelietojiet telefonu un durvju zvanu.
- ▶ Noslēdziet gāzes padeves galveno noslēgarmatūru vai gāzes skaitītāju.
- ▶ Atveriet logus un durvis.
- ▶ Brīdiniet visus iemītniekus un atstājiet ēku.
- ▶ Neļaujiet ēkā iejet citām personām.
- ▶ Ugunsdzēsējiem, policijai un gāzes apgādes uzņēmumam piezvanīt no tāluņa ārpus ēkas.

### ⚠ Dzīvības apdraudējums, saindējoties ar dūmgāzem

Dzīvības apdraudējums dūmgāzu noplūdes dēļ.

### ▶ Nav atļauts veikt dūmgāzu novadišanas sistēmas izmaiņas.

Bojātu vai neblīvu dūmgāzu cauruļu gadījumā ievērojiet šādus izturēšanās noteikumus.

- ▶ Izslēdziet siltuma ražotāju.
- ▶ Atveriet logus un durvis.
- ▶ Brīdiniet visus iemītniekus un nekavējoties atstājiet ēku.

- ▶ Neļaujiet ēkā iejet citām personām.
- ▶ Informējiet apkures tehnikas specializēto uzņēmumu.
- ▶ Trūkumus novērsiet nekavējoties.

### ⚠ Izplūstošs oglekļa monoksīds apdraud dzīvību

Oglekļa monoksīds (CO) ir indīga gāze, kas rodas, nepilnīgi sadegot fosīlajiem kurināmajiem, piemēram, šķidrajam kurināmajam, gāzei vai cietajam kurināmajam.

Bīstamība rodas, ja oglekļa monoksīds kļūmes vai sūces dēļ izklūst no iekārtas un nepamanīti sakrājas telpās.

Oglekļa monoksīdu nevar ne redzēt, ne sagaršot, ne sajust.

Lai nepieļautu bīstamību, ko izraisa oglekļa monoksīds:

- ▶ Sertificētam specializētajam uzņēmumam iekārtu regulāri ir jāpārbauda un vajadzības gadījumā tai jāveic apkope.
- ▶ Jāizmanto dūmu detektors, kas laikus signalizē par CO izplūdi.
- ▶ Ja ir aizdomas par CO izplūdi:
  - Brīdiniet visus iemītniekus un nekavējoties atstājiet ēku.
  - Informējiet apkures tehnikas specializēto uzņēmumu.
  - Trūkumus novērsiet nekavējoties.

### ⚠ Pārbaude un apkope

Nepietiekama vai nepareiza tīrišana, apsekošana vai apkope var radīt mantiskos bojājumus un/vai traumas, kā arī nāvējošas traumas.

- ▶ Darbus drīkst veikt vienīgi sertificēts specializētais uzņēmums.
- ▶ Trūkumus novērsiet nekavējoties.
- ▶ Nodrošiniet, lai apkures tehnikas specializētais uzņēmums reizi gadā pārbauda apkures sistēmu, iztira to un veic tās apkopi.
- ▶ Siltuma ražotājs jātīra vismaz ik pēc diviem gadiem.
- ▶ Mēs iesakām noslēgt līgumu ar sertificētu specializētu uzņēmumu par ikgadēju sistēmas apsekošanu un nepieciešamo apkopi.

## ⚠ Pārbūve un remonti

Siltuma ražotāja vai citu apkures sistēmas daļu izmaiņšana var radīt traumas un/vai mantiskos bojājumus.

- ▶ Darbus drīkst veikt vienīgi sertificēts specializētais uzņēmums.
- ▶ Nekad nenoņemt siltuma ražotāja apšuvumu.
- ▶ Neveiciet siltuma ražotāja vai citu apkures sistēmas daļu izmaiņas.
- ▶ Nekādā gadījumā neaizveriet drošības vārstu izplūdes. Apkures sistēma ar karstā ūdens tvertni: uzsildišanas laikā no karstā ūdens tvertnes drošības vārsta var izplūst ūdens.

## ⚠ No telpas gaisa atkarīgais darba režīms

Uzstādišanas telpai jābūt pienācīgi vēdināmai, ja siltuma ražotājs degšanai nepieciešamo gaisu iegūst šajā telpā.

- ▶ Neaizveriet un nesamaziniet gaisa pieplūdes un izplūdes atveres durvis, logos un sienās.
- ▶ Vienojoties ar speciālistu, nodrošiniet ventilācijas prasības:
  - veicot būvniecības izmaiņu (piem., nomainot logus un durvis);
  - papildus uzstādot gaisa izvadiš. ventilāc. iekārtas (piem., gaisa izvadiš. ventilat., tvaika nosūcēji vai kondicionētāji).

## ⚠ Degšanai nepieciešamais gaiss/telpas gaiss

Gaiss uzstādišanas telpā nedrīkst saturēt uzliesmojošas vai ķīmiski agresīvas vielas.

- ▶ Siltuma ražotāja tuvumā neizmantojiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošus vai sprādzienbīstamus materiālus (papīru, benzīnu, šķīdinātājus, krāsas utt.).
- ▶ Siltuma ražotāja tuvumā neizmantojiet un neuzglabājiet koroziju veicinošas vielas (šķīdinātājus, limes, hloru saturošus tīrišanas līdzekļus utt.).

## ⚠ Materiālie zaudējumi sala iedarbībā!

Ja apkures sistēma sala laikā neatrodas no sala aizsargātā telpā **un** nedarbojas, tad tā var aizsalt. Vasaras režīmā vai ja apkures režīms nedarbojas, darbojas tikai iekārtas pretsala aizsardzība.

- ▶ Cik vien iespējams, raugieties, lai apkures sistēma vienmēr darbotos, un turpgaitas temperatūru noregulējet vismaz uz 30 °C,  
**-vai-**
- ▶ Uzticēt apkures un sanitārā ūdens cauruļvadu iztukšošanu to zemākajā punktā speciālistam.  
**-vai-**
- ▶ Uzticēt speciālistam apkures ūdeni iemaisīt pretsala aizsardzības līdzekli un iztukšot karstā ūdens cirkulācijas loku.
- ▶ Iš pēc 2 gadiem pārbaudīt, vai vēl ir nodrošināta vajadzīgā pretsala aizsardzība.

## ⚠ Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektrisko ierīču drošība

Lai novērstu elektrisko ierīču radītu apdraudējumu, atbilstoši EN 60335-1 ir jāievēro šādas prasības:

„Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, personas ar fiziskiem, uztveres vai garīgiem traucējumiem, kā arī personas bez pieredzes vai zināšanām par šādu ierīču apkalpošanu, ja ir nodrošināta pienācīga uzraudzība vai arī lietotājs ir instruēts par ierīces drošu ekspluatāciju un no tās izrietošiem riskiem. Neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu. Bērni nedrīkst veikt iekārtas tīrišanas un apkopes darbus bez pienācīgas uzraudzības.“

„Lai novērstu apdraudējumu, bojātu elektrotīkla strāvas padeves kabeli uzticiet nomainīt uzstādītājam vai klientu servisam, vai sertificētam elektriķim.“

## 2 Izstrādājuma apraksts

### 2.1 Atbilstības deklarācija

Šīs iekārtas konstrukcija un darbības veids atbilst Eiropas un valsts likumdošanas prasībām.

 Ar CE markējumu tiek apliecināta izstrādājuma atbilstība visiem piemērojamajiem ES noteikumiem, kuros noteiktas prasības šī markējuma piešķiršanai.

Atbilstības deklarācijas pilns teksts pieejams internetā: [www.junkers.lv](http://www.junkers.lv).



### 3 Lietošana

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstīta siltuma ražotāja lietošana. Atkarībā no izmantotā vadības bloka dažu funkciju lietošana var atšķirties no apraksta. Tāpēc ievērojiet arī norādījumus vadības bloka lietošanas instrukcijā.

#### 3.1 Iekārtas ieslēgšana/izslēgšana

##### Ieslēgšana

- Iekārtu ieslēdziet, nospiežot taustiņu. Displejā tiek parādīta apkures ūdens turpgaitas temperatūra.



Kad displejā parādās pārmaiņus un turpgaitas temperatūra, iekārta 15 minūtes darbojas ar minimālo siltuma jaudu, lai iekārtā piepildītu kondensāta sifonu.

##### Izslēgšana

###### IEVĒRĪBAI:

###### Sala radīti iekārtas bojājumi!

Apkures sistēma ilgākā laika posmā var aizsalt (piemēram, pēc strāvas padeves pārtraukuma vai sprieguma padeves izslēgšanas, kurināmā padeves traucējumu dēļ, katla traucējumu un citu iemeslu dēļ).

- Nodrošiniet, lai apkures sistēma pastāvīgi darbotos (īpaši, ja pastāv aizsalšanas risks).




Izslēgtai iekārtai bloķēšanas aizsardzība nedarbojas.

Bloķēšanas aizsardzības funkcija novērš apkures sūkņa un trīsvirzienu vārsta iestrēgšanu pēc ilgākas dīkstāves.

- Iekārtu izslēdziet ar taustiņu .

#### 3.2 Vadības paneļa pārskats

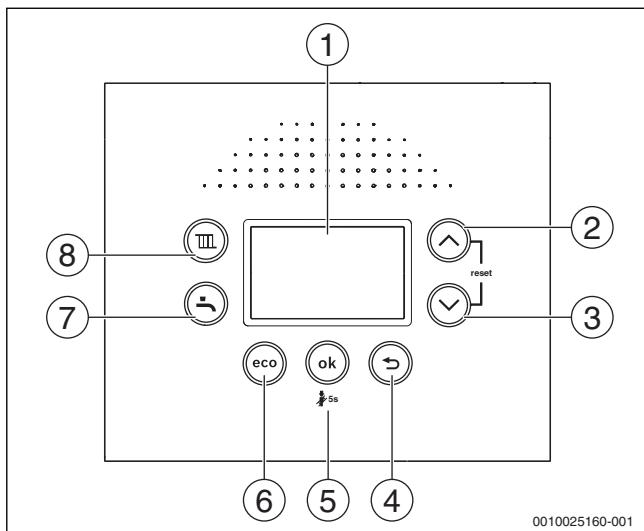


0010025160-001

Att. 1

- [1] Displejs
- [2] Bultiņu taustiņš
- [3] Bultiņu taustiņš
- [4] Taustiņš
- [5] Taustiņš
- [6] Taustiņš
- [7] Taustiņš
- [8] Taustiņš

#### 3.3 Displeja rādījumi

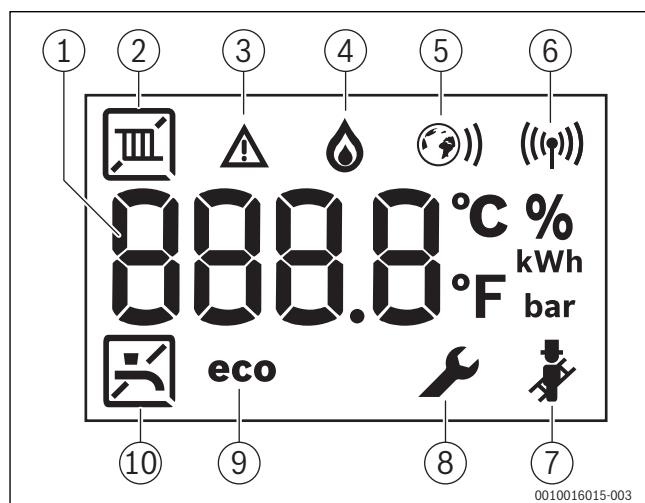

0010016015-003

Att. 2 Displeja rādījumi

- [1] Digitālais rādījums
- [2] Apures režīms
- [3] Traucējuma indikācija
- [4] Degļa darbība
- [5] Ethernet savienojums (tikai attiecīgajās iekārtās)
- [6] Radio savienojums (tikai attiecīgajās iekārtās)
- [7] Dūmveda tīrītāja režīms
- [8] Servisa režīms
- [9] Ekonomiskais režīms aktīvs
- [10] Karstā ūdens sagatavošana

#### 3.4 Apkures ūdens maksimālās temperatūras iestatīšana

Apkures ūdens temperatūra tiek iestatīta ar turpgaitas temperatūru. Maksimālo turpgaitas temperatūru var iestatīt diapazonā no 30 °C līdz 82 °C<sup>1)</sup> iestatīšana. Momentānā turpgaitas temperatūra redzama displejā.

Ja ir ieslēgts apkures režīms:

- Nospiediet taustiņu . Displejā mirgo ieregulētā maksimālā turpgaitas temperatūra un parādās simbols .
- Lai iestatītu vajadzīgo maksimālo turpgaitas temperatūru, nospiediet bultiņas taustiņu vai .
- Saglabājiet iestatījumu ar taustiņu . Pēc 3 sekundēm iestatījums tiek saglabāts automātiski. Displejā tiek parādīta faktiskā turpgaitas temperatūra.

Tipiskās maksimālās turpgaitas temperatūras ir sniegtas 2. tab.



Vasaras režīmā apkures režīms ir bloķēts (displejā tiek parādīts ).

Apkures režīmā displejā mirgo simbols . Ja deglis ir aktīvs, papildus tiek parādīts simbols .

Turpgaitas temperatūra	Izmantošanas piemērs
	Vasaras režīms
aptuveni 75 °C	Radiatoru apsilde
aptuveni 82 °C	Konvektoru apsilde

Tab. 2 Maksimālā turpgaitas temperatūra

1) Maksimālo vērtību var pazemināt servisa tehnīkis.

### 3.5 Karstā ūdens sagatavošanas iestatišana

#### 3.5.1 Karstā ūdens temperatūras ieregulēšana



**UZMANĪBU:**

##### Applaucēšanās risks/Apdedzināšanās risks!

Apkures iekārtā var rasties temperatūras virs 60 °C.

- ▶ Pirms apsekošanas un apkopes darbu veikšanas ļaujiet apkures katlam atdzist.

Karstā ūdens temperatūru var iestatīt no 35 °C līdz apm. 60 °C (70 °C P-ierices).

- ▶ Nospiediet taustiņu . Tieks parādīta iestatītā karstā ūdens temperatūra.
- ▶ Iestatiet vēlamo karstā ūdens temperatūru, izmantojot taustiņu ▲ vai ▼.
- ▶ Saglabājiet iestatījumu ar taustiņu **ok**. Pēc 3 sekundēm iestatījums tiek saglabāts automātiski. Displejā tiek parādīta faktiskā turpgaitas temperatūra.

Karstā ūdens režīmā displejā mirgo simbols . Ja deglis ir aktīvs, displejā tiek parādīts simbols .

##### Pasākumi saistībā ar kaļķi saturošu ūdeni

Lai izvairītos no kaļķa nosēdumiem un attiecīgi izrietošiem servisa pakalpojumiem:



ja ir kaļķi saturošs ūdens ar augstu cietības līmeni ( $\geq 15^{\circ}\text{dH} / 27^{\circ}\text{fH} / 2,7 \text{ mmol/l}$ )

- ▶ Ieregulēt karstā ūdens temperatūru 55 °C.

#### 3.5.2 Komforta režīma vai ekonomiskā režīma ieregulēšana

Komforta režīmā iekārtā pastāvīgi tiek uzturēta iestatītā temperatūra (→ servisa funkcija 3-CA). Tādējādi no vienas puses ir iss gaidīšanas laiks karstā ūdens patēriņam, no otras puses iekārta iesēdzas arī tad, ja karstais ūdens netiek patērēts.

Ekonominājā eco režīmā uzsildīšana līdz iestatītajai temperatūrai notiek tikai tad, kad karstais ūdens tiek patērēts.



Maksimālai gāzes un karstā ūdens ietaupīšanai:

- ▶ Šī atveriet karstā ūdens krānu un atkal aizveriet. Ūdens tiek vienu reizi uzsildīts līdz iestatītajai temperatūrai.
- ▶ Lai iestatītu ekonomisko režīmu: spiediet , līdz displejā parādās **eco**.
- ▶ Lai atgrieztos komforta režīmē: spiediet taustiņu , līdz displejā parādās **eco**.

### 3.6 Manuālā vasaras režīma iestatišana

Vasaras režīmā apkures sūknis un līdz ar to arī apkure ir izslēgti. Karstā ūdens sagatavošana un strāvas padeve regulēšanas sistēmai turpinās.

Manuālā vasaras režīma ieslēgšana

- ▶ Nospiediet taustiņu .
- ▶ Spiediet bultiņu taustiņu ▼ tik ilgi, līdz displejā parādās .
- ▶ Saglabājiet iestatījumu ar taustiņu **ok**. Pēc 3 sekundēm iestatījums tiek saglabāts automātiski. Displejā nepārtraukti tiek rādīts .

Manuālā vasaras režīma izslēgšana

- ▶ Nospiediet taustiņu .
- ▶ Ar bultiņas taustiņu ▲ iestatiet vēlamo maksimālo turpgaitas temperatūru.
- ▶ Saglabājiet iestatījumu ar taustiņu **ok**. Pēc 3 sekundēm iestatījums tiek saglabāts automātiski. Displejā nepārtraukti tiek rādīts .

Papildu norādījumi sniegti regulēšanas sistēmas lietošanas instrukcijā.

## 4 Termiskā dezinfekcija

Lai iekārtām ar karstā ūdens tvertni novērstu karstā ūdens bakteriālu piesārņošanu ar, piemēram, legionellām, mēs iesakām pēc ilgākas dīkstāves veikt termisku dezinfekciju.

Varat programmēt apkures temperatūras regulatoru ar karstā ūdens vadību, lai veiktu termisku dezinfekciju. Varat arī sazināties ar speciālistu, lai veiktu termisku dezinfekciju.



**UZMANĪBU:**

##### Savainošanās risks applaucēšanās rezultātā!

Termiskās dezinfekcijas laikā var rasties nopietni applaucējumi, ja tiek ņemts karstais ūdens bez aukstā ūdens piejaukuma.

- ▶ Maksimālo iestatāmo karstā ūdens temperatūru atļauts pielietot tikai termiskajai dezinfekcijai.
- ▶ Informēt mājokļa iedzīvotājus par applaucēšanās riskiem.
- ▶ Termiskā dezinfekcija veicama ārus standarta darba laikiem.
- ▶ Neņemt karsto ūdeni, ja tas nav sajaukts ar auksto.

Pareiza termiskā dezinfekcija aptver karstā ūdens sagatavošanas sistēmu, ieskaitot ūdens ņemšanas vietas.

- ▶ Apkures temp. regulatora karstā ūdens progr. iestatiet termisko dezinfekciju (→ apkures temp. regulatora lietoš.instrukcija).
- ▶ Aizveriet karstā ūdens ņemšanas krānus.
- ▶ Ja uzstādīts cirkulācijas sūknis, ieslēdziet ilgstošās darbības režīmu.
- ▶ Tiklīdz ir sasniegta maksimālā temperatūra: sākat no tuvākās līdz tālākajai karstā ūdens ņemšanas vietai, teciniet karsto ūdeni, līdz 3 minūtes ir izplūdis 70 °C karsts ūdens.
- ▶ Atkal iestatiet sākotnējos iestatījumus.

## 5 Enerģijas taupīšanas norādījumi

### Ekonomiska apkure

Iekārta konstruēta, lai nodrošinātu nelielu enerģijas patēriņu un nenodarītu kaitējumu videi, vienlaikus gādājot par maksimālu mājīgumu. Kurināmā padeve deglim tiek regulēta atkarībā no dzīvokļa konkrētā siltuma pieprasījuma. Ja siltuma pieprasījums samazinās, iekārtā turpina darboties ar mazāku liesmu. Speciālisti šo procesu dēvē par past. regulēšanu. Pateicoties pastāvīgai regulēšanai, temperatūras svārstības ir niecīgas un siltuma sadalījums telpās ir vienmērīgs. Tāpēc ir iespējama situācija, ka iekārta ilgāku laiku ir darbības režīmā, tomēr patērē mazāk kurināmā nekā tāda iekārta, kas pastāvīgi ieslēdzas un izslēdzas.

### Apkures regulēšana

Optimālai apkures sistēmas jaudai ieteicams uzstādīt apkures regulēšanas sistēmu ar telpas temperatūras vadītu regulatoru vai āra temperatūras vadītu regulatoru un termostatiskajiem vārstiem.

### Termostatiskie vārsti

Lai sasniegtu vēlamo telpas temperatūru, līdz galam atveriet termostatiskos vārstus. Ja vēlamā temperatūra netiek sasniegta ilgākā laika posmā, mainiet iestatīto telpas temperatūru regulatorā.

### Grīdas apkure

Neiestatiet augstāku turpgaitas temperatūru par ražotāja ieteikto maksimālo apkures turpgaitas temperatūru.

### Vēdināšana

Vēdināšanas laikā aizveriet termostatiskos vārstus un ūsu brīdi pilnībā atveriet logus. Vēdinot telpas, neatstāt logus puspavērtus. Tādējādi siltuma zudumi telpā ir pastāvīgi, bet gaisa kvalitāte jūtami neuzlabojas.

### Karstais ūdens

Vienmēr ieregulējet iespējami zemāku karstā ūdens temperatūru. Zems temperatūras regulatora iestatījums nozīmē lielu enerģijas ietaupījumu. Turklat augsta karstā ūdens temperatūra veicina apkalkošanos un negatīvi ietekmē iekārtas funkciju (piemēram, paīldzinās uzsildīšanas laiks vai samazinās izplūdes apjoms).


### Cirkulācijas sūknis

Ja ir uzstādīts cirkulācijas sūknis, iestatiet to ar laika programmu atbilstoši savām individuālajām vajadzībām (piem., no rīta, dienā, vakarā).

## 6 Klūmes

### 6.1 Gāzes krāna atvēršana/aizvēršana


- Piespiest rokturi un pagriezt pa kreisi līdz galam (rokturis plūsmas virzienā = atvērts).
- Piespiest rokturi un pagriezt pa labi līdz galam (rokturis šķērsām plūsmas virzienam = aizvērts).

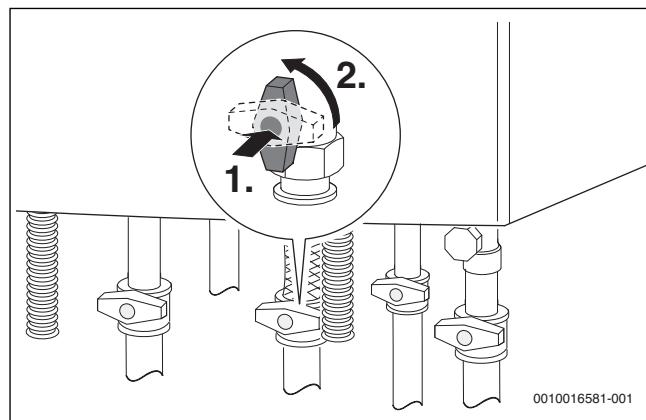

Att. 3 Atvērt gāzes krānu

### 6.2 Klūmju novēršana

Simbols parāda, ka radusies klūme. Klūmes cēlonis tiek parādīts kodēti (piem., klūmes kods 214).

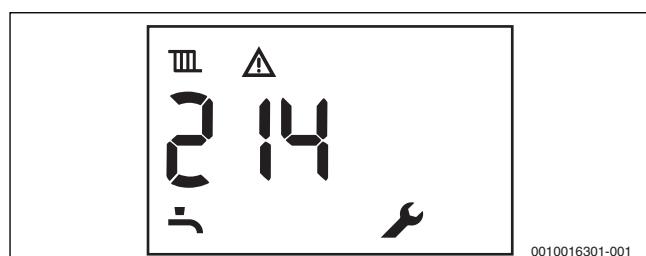

Att. 4 Klūmes koda piemērs

Dažas darbību pārtraucošas klūmes izraisa apkures sistēmas izslēgšanos, un tā sāk darboties tikai pēc atiestatīšanas:

- Izslēdziet un atkal ieslēdziet iekārtu.
- vai-
- Vienlaikus nos piediet bultiņu taustiņus un un turiet, līdz simbols un vairs neparādās. Iekārta atkal sāk darboties. Tieki parādīta turpgaitas temperatūra.

Ja traucējumu nevar novērst:

- zvaniet spec.uzņēm. vai klientu servisam.
- Pazīnojiet parādīto klūmes kodu un iekārtas datus.

### Iekārtas dati

Iekārtas apzīmējums <sup>1)</sup>	
Sērijas numurs <sup>1)</sup>	
Ekspluatācijas uzsākšanas datums	
Iekārtas ražotājs	

1) Dati ir norādīti datu plāksnītē vadības paneļa pārsegā.

Tab. 3 Iekārtas dati klūmju gadījumā

## 7 Apkope

### Pārbaude un apkope

Apkures sistēmātājs ir atbildīgs par drošību un atbilstību apkārt. vides aizsardzības normām.

Regulāra apsekošana un apkope ir priekšnoteikumi, lai apkures sistēma darbotos droši un nekaitētu apkārtējai videi.

Mēs iesakām noslēgt līgumu ar sertificētu specializēto uzņēmumu par ikgadējo apsekošanu un nepieciešamo apkopi.

- ▶ Darbus drīkst veikt vienīgi specializēts apkures tehnikas uzņēmums.
- ▶ Konstatētie defekti nekavējoties jānovērš.

### Apšuvuma tīrišana

Neizmantojet asus vai kodīgus tīrišanas līdzekļus.

- ▶ Noslaucīt apšuvumu ar mitru lupatiņu.

### Apkures darba spiediena pārbaude

Darba spiediens parasti ir robežas no 1 līdz 2 bar.

Ja nepieciešams lielāks darba spiediens, vērtību Jums iereguļēs speciālists.

- ▶ Nolasiet manometrā aktuālo darba spiediena rādījumu.

### Apkures ūdens papildināšana

Apkures ūdens papildināšana katrā apkures sistēmā notiek citādi.

Palūdziet speciālistam Jums parādīt, kā notiek apkures ūdens papildināšana.

#### IEVĒRĪBAI:

### Materiālie zaudējumi temperatūras svārstību dēl!

Ja karsts kaths tiek papildināts ar aukstu apkures ūdeni, termiskais spriegums var izraisīt sprieguma plānsu veidošanos.

- ▶ Apkures sistēmu uzpildiet tikai tad, kad tā ir atdzisusi. Maksimālā turpgaitas temperatūra 40 °C.

**Maks. spiediens** ir 3 bar - pie augstākās apkures ūdens temperatūras, to nedrīkst pārsniegt (atveras drošības vārsts).

### Radiatoru atgaisošana

Ja sildķermenī neuzsilst vienmērīgi:

- ▶ Atgaisojiet sildķermērus.

### Solārajām sistēmām iepildiet siltumnesēja šķidrumu

Siltumnesēja šķidruma papildu uzpildīšanu drīkst veikt tikai speciālists.

**Maksimālais spiediens** 6 bar nedrīkst tikt pārsniegts pie maksimālās solārās sistēmas temperatūras (nostrādā drošības vārsts).

## 8 Enerģijas patēriņš, apkārtējās vides aizsardzība un utilizācija

### 8.1 Ierīces dati attiecībā uz enerģijas patēriņu

Tālāk minētie produkta dati atbilst šādu ES Regulu prasībām: Nr. 811/2013, Nr. 812/2013, Nr. 813/2013 un Nr. 814/2013; tās papildina Direktīvu 2017/1369/ES.

Izstrādājuma dati	Simbol s	Mērvie nība	7 736 901 534
Izstrādājuma tips	–	–	GC2300iW 24/28 C 23
Kondensācijas tipa katls	–	–	Jā
Kombin.sildītājs	–	–	Jā
Nomin.silt. jauda	$P_{\text{novērtēts}}$	kW	24
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte	$\eta_s$	%	94
Energoefektivitātes klase	–	–	A
<b>Lietderīgā siltumjauda</b>			
Pie nominālās silt. jaudas un augstas temp. režīma <sup>1)</sup>	$P_4$	kW	24
Pie 30 % no nomin.siltuma jaudas un zemas temp. režīmā <sup>2)</sup>	$P_1$	kW	8
<b>Lietderības koeficients</b>			
Pie nominālās silt. jaudas un augstas temp. režīmā <sup>1)</sup>	$\eta_4$	%	88,2
Pie 30 % no nomin.siltuma jaudas un zemas temp. režīmā <sup>2)</sup>	$\eta_1$	%	98,6
<b>Papildu elektroen. pat.</b>			
Pilnā slodzē	$el_{\text{maks.}}$	kW	0,037
Dalējā slodzē	$el_{\text{min.}}$	kW	0,010
Gaidstāvēs režīmā	$P_{\text{SB}}$	kW	0,0027
<b>Citas pozīcijas</b>			
Siltumzudums gaidstāvēs režīmā	$P_{\text{stby}}$	kW	0,048
Slāp. oks. emisija	$NO_x$	mg/kWh	30
Akustiskās jaudas līmenis telpās	$L_{\text{WA}}$	dB(A)	44
<b>Papildu dati kombinētajiem sildītājiem</b>			
Deklar. slodzes profils	–	–	XL
Dienas elektroenerģ. patēr.	$Q_{\text{elec}}$	kWh	0,123
Gada elektroenerģ. patēr.	AEC	kWh	27
Dienas kurināmā patēriņš	$Q_{\text{fuel}}$	kWh	23,186
Gada kurināmā patēriņš	AFC	GJ	18
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte	$\eta_{\text{wh}}$	%	85
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte klase	–	–	A

1) Augstas temp.režīms nozīmē, ka apkures iekārtas ieejā ir 60 °C atgaitas temp.un apkures iekārtas izejā ir 80 °C turpgaitas temperatūra.

2) Zemas temp. režīms nozīmē, ka atgaitas temp.(apkures iekārtas ieejā) kondens. tipa apkures katliem ir 30 °C, zemas temp. diapazona apkures katliem – 37 °C un citām apk.iekārtām – 50 °C

Tab. 4 Ierīces dati attiecībā uz enerģijas patēriņu

### 8.2 Apkārtējās vides aizsardzība

Vides aizsardzība ir Bosch grupas uzņēmējdarbības pamatprincips. Mūsu izstrādājumu kvalit., ekonom. un apkārt. vides aizsardz. mums ir vienlīdz svarīgi mērķi. Mēs stingri ievērojam apkārtējās vides aizsardzības likumdošanu un prasības.

Lai aizsargātu apkārtējo vidi, mēs izmantojam vislabāko tehniku un materiālus, ievērojot ekonomiskos mērķus.

### 8.3 Utilizācija

#### Iepakojums

Mēs piedalāmies iesaiņojamo materiālu otrreizējās izmantošanas sistēmas izstrādē, lai nodrošinātu to optimālu pārstrādi. Visi izmantotie iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un otrreiz pārstrādājami.

#### Nolietotā iekārta

Nolietotas iekārtas satur vērtīgas iezīvielas, kuras jānodos otrreizējai pārstrādei.

Konstruktīvie mezgli ir viegli atdalāmi. Plastmasa ir markēta. Tādējādi visus konstruktīvos mezglus ir iespējams sašķirot un nodot otrreizējai pārstrādei vai utilizācijai.

## 9 Termini

### Darba spiediens

Darba spiediens ir apkures sistēmas spiediens.

### Kondensācijas tipa gāzes apkures katls

Kondensācijas tipa gāzes apkures katls izmanto ne tikai siltumu, kas rodas sadegot gāzei un ir izmērāma kā temperatūra, bet arī siltumu, ko rada ūdens tvaiks. Tādēļ kondensācijas tipa gāzes apkures katlam ir īpaši augsts lietderības koeficients.

### Caurplūdes princips

Ūdens uzsilst, caurplūstot iekārtai. Maksimālais ūdens ņemšanas apjoms ir pieejams ātri, jo nav nepieciešams ilgāks gaidīšanas laiks vai pārtraukumi uzsildīšanai.

### Apkures temperatūras regulators

Apkures temperatūras regulators nodrošina automātisko turpgaitas temperatūras regulēšanu atkarībā no āra temperatūras (āra temperatūras vadītu regulatoru gadījumā) vai telpas temperatūras savienojumā ar laika programmu.

### Apkures atgaita

Apkures atgaita ir cauruļvads, pa kuru apkures ūdens ar zemāku temperatūru no sildvirsmām plūst atpakaļ iekārtā.

### Apkures turpgaita

Apkures turpgaita ir cauruļvads, pa kuru apkures ūdens ar augstāku temperatūru no iekārtas plūst uz sildvirsmām.

### Apk. ūdens

Apkures ūdens ir ūdens, ar kuru tiek piepildīta apkures sistēma.

### Termostatiskais vārsts

Termostatiskais vārsts ir mehānisks temperatūras regulators, kas, izmantojot vārstu, atkarībā no apkārtējas vides temperatūras nodrošina mazāku vai lielāku apkures ūdens caurplūdi, lai saglabātu nemainīgu temperatūru.

### Sifons

Sifons ir ūdens aizvars smakas aizturei ūdenim, kas plūst no drošības vārsta noteikā.

### Turpgaitas temperatūra

Turpgaitas temperatūra ir temperatūra, ar kādu uzsildītais apkures ūdens no iekārtas plūst uz sildvirsmām.

### Cirkulācijas sūknis karstajam ūdenim

Cirkulācijas sūknis liek karstajam ūdenim cirkulēt starp tvertni un ūdens ņemšanas vietu. Tādējādi ūdens ņemšanas vietā ir ātrāk pieejams silts ūdens.



Robert Bosch SIA  
Gāzes apkures iekārtas  
Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004  
Latvia  
Tel : +371 67802100  
[www.junkers.lv](http://www.junkers.lv)